

DDRC-GRMS

Guest Room Relay Controller



Installation Instructions

Instructions d'installation

Installationsanweisungen

Instrucciones de instalación

Istruzioni per l'installazione

Installatie-instructies

インストール手順

安装指示

إرشادات التركيب

 Devices must be installed in an approved enclosure by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical and construction codes and regulations.

Les appareils doivent être installés dans un lieu jugé apte, par un électricien qualifié et conformément aux règles et normes locales et nationales en matière d'électricité et de construction.

Die Geräte müssen von einem geprüften Elektriker entsprechend allen nationalen und lokalen Elektro – und Bauvorschriften in einem zugelassenen Gehäuse installiert werden.

Los dispositivos se deben instalar en un recinto aprobado por un electricista cualificado de acuerdo a todos los reglamentos eléctricos y de construcción locales y nacionales pertinentes



I dispositivi devono essere installati da un elettricista qualificato in un luogo approvato, in conformità a tutti gli standard e le norme nazionali e locali vigenti in materia di impianti elettrici e costruzioni edilizie.

Apparaten moeten door een erkende elektricien worden geïnstalleerd in een goedgekeurde behuizing in overeenstemming met alle nationale en lokale elektriciteits – en bouwvoorschriften en wetgeving.


デバイスを取り付ける際は、資格のある電気技師に依頼し、電気と建設に関する国および地域のすべての法令に従って、認可されている筐体内に取り付けてください。

根据国家/地区及当地的电气与建筑规范和法规，该设备必须由有资质的电工安装在经批准的外罩内。

يلزم تركيب الأجهزة داخل حاوية معتمدة، من قبل كهربائي مؤهل وفقاً لجميع قوانين ولوائح الكهرباء والإنشاءات الوطنية والمحلية

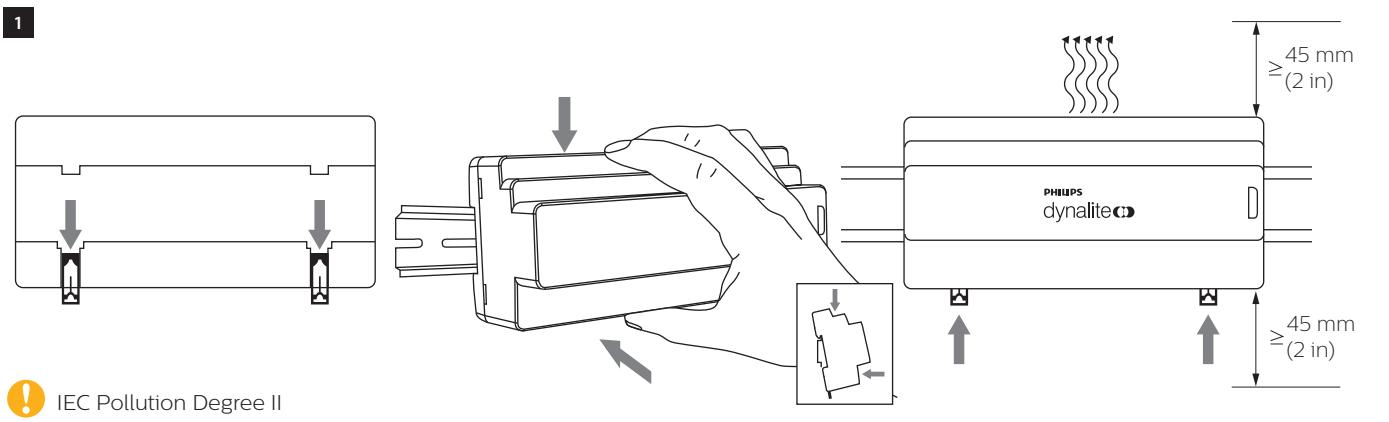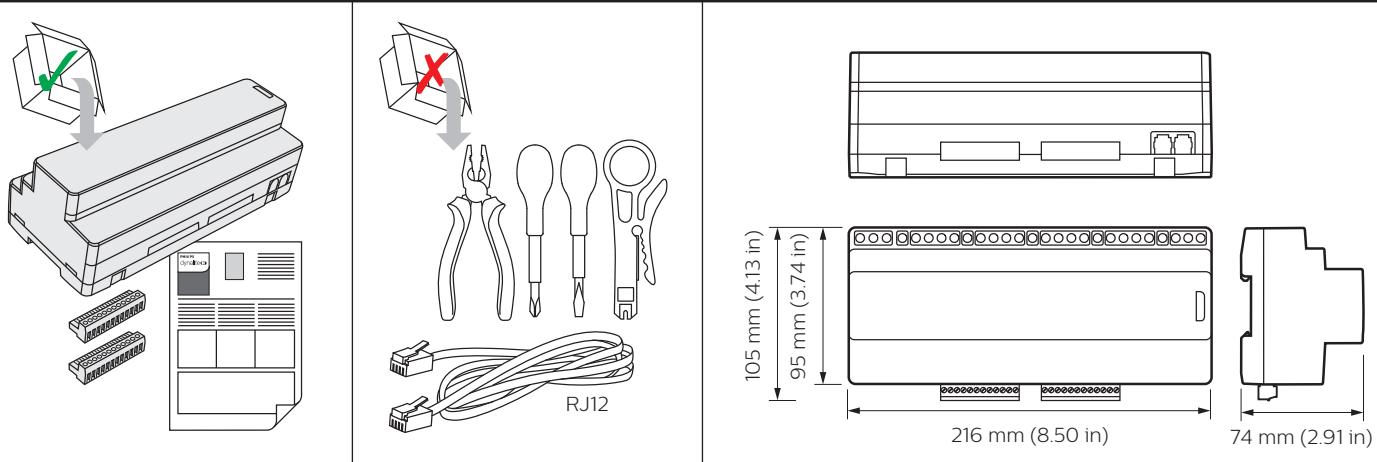

2

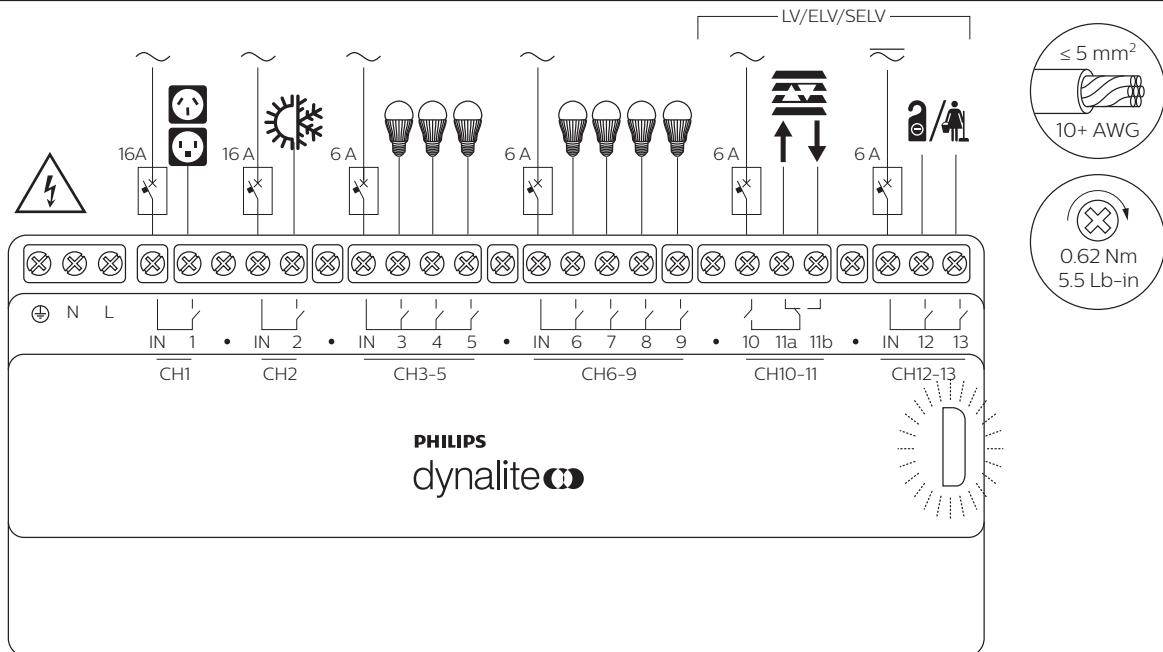


Output Ratings/Channel (CH)

Load Type	CH1	CH2	CH3 - CH5 CH6 - CH9 CH12 - CH13	CH10 - CH11
General Use	16 A, 240 V \sim	16 A, 240 V \sim	4 A, 240 V \sim	6 A, 240 V \sim 0.5 A, 30 V $=$
Incandescent	10 A, 120 V \sim 5 A, 240 V \sim	5 A, 240 V \sim	4 A, 240 V \sim	4 A, 240 V \sim
Electronic Ballast	3 A, 240 V \sim	1 A, 120 V \sim 0.5 A, 240 V \sim	2 A, 120 V \sim 0.8 A, 240 V \sim	2 A, 120 V \sim 0.8 A, 240 V \sim
Motor		9.8 FLA ($\frac{1}{2}$ HP), 120 V \sim 8 FLA (1 HP), 240 V \sim		5.2 A, ($\frac{1}{6}$ HP), 120 V \sim 4.3 A, ($\frac{3}{5}$ HP), 240 V \sim
TV Rating	TV-8, 120 V \sim	TV-5, 120 V \sim	TV-8, 120 V \sim	
Inrush Current	165 A	100 A	60 A	60 A

Output Ratings/Group


CH3-CH5, CH6-CH9, CH10-CH11, CH12-CH13 $\leq 6 \text{ A}$
DDRC-GRMS $\leq 56 \text{ A}$

3

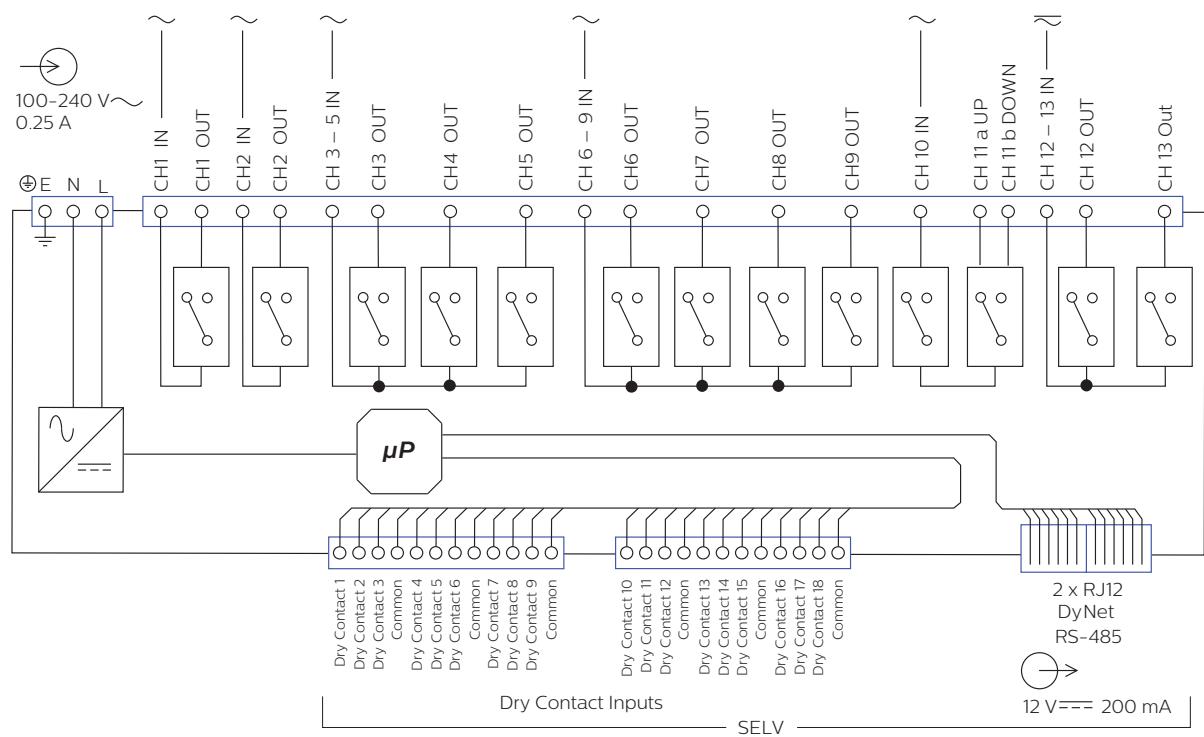


! IEC Overvoltage Category III

4

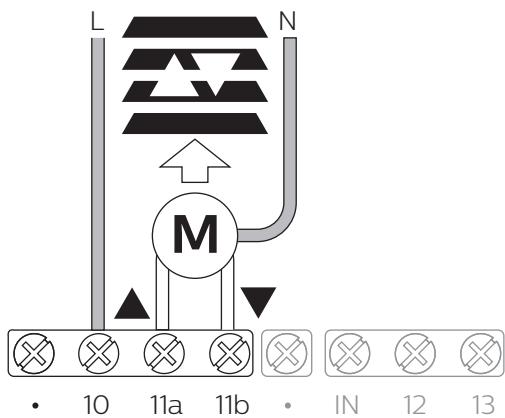


5

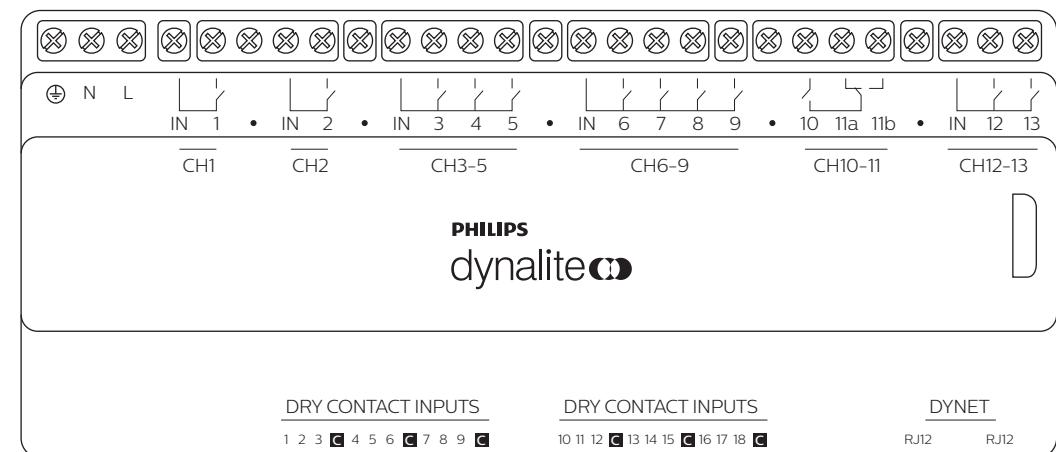


Installation example
Exemple d'installation
Installationsbeispiel
Ejemplo de instalación
Esempio di installazione
Installatievoorbeeld
設置例
安装示例
المثال ترکیب




5

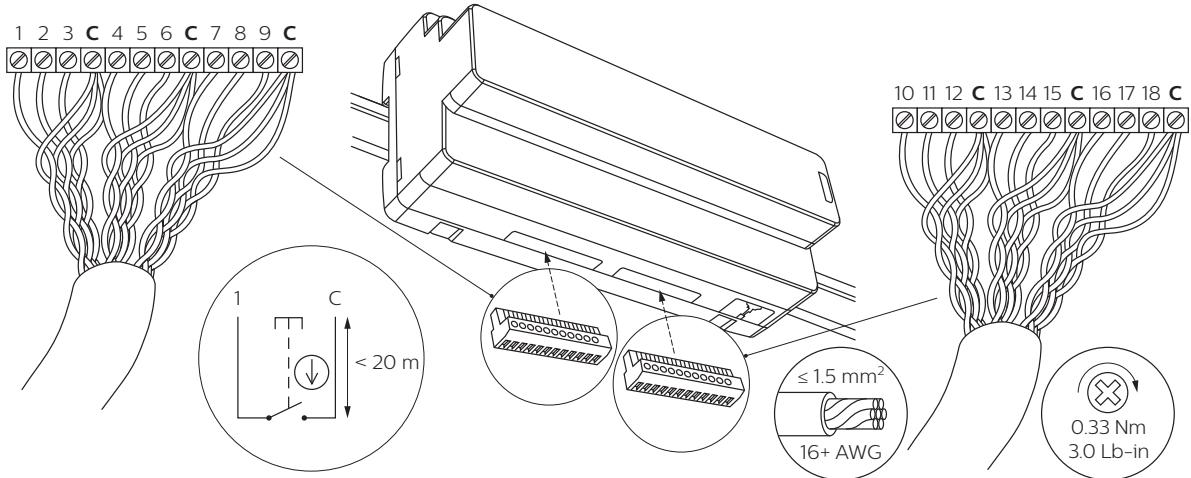


6

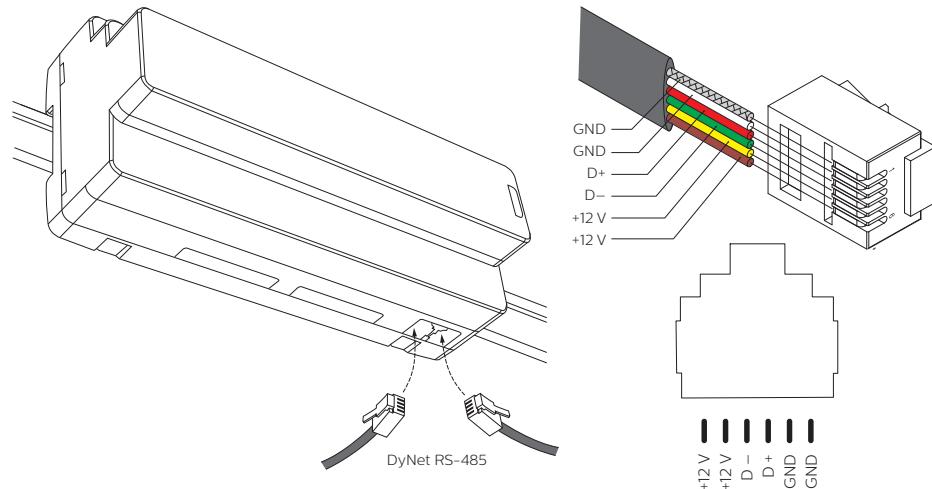

7

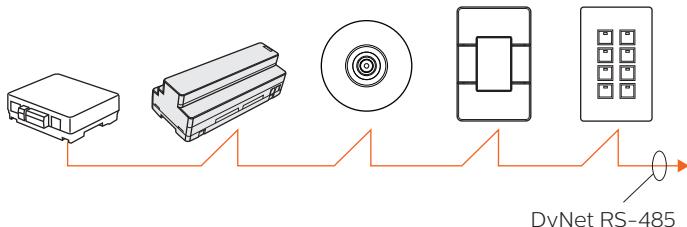

8

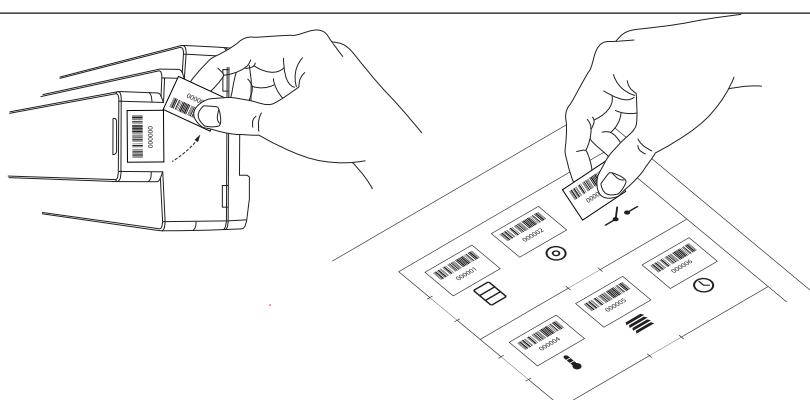

NOTE: Installation of a home and building automation and control system shall comply with HD 60364-4-41. The temperature limits and current-carrying capacities for the communication wires specified in HD 384.5.523 shall not be exceeded.

